

**Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 1
«Образовательный центр» п.г.т.
Стройкерамика муниципального района
Волжский Самарской области
т. 8(846)999-21-83, 8(846)997-92-51**

исх. № 187

от «20» августа 2020г.

на вх. № 06-36/1289и от 18.08.2020г.

**Отчет об устранении нарушений требований
пожарной безопасности.**

На основании проверки отделом надзорной деятельности г.о. Кинель, муниципальных районов Волжский и Кинельский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика и структурных подразделениях сообщаем следующее:

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика (школа)

1) Нанесено условное обозначение пожарного крана и аббревиатура "ПК", после которой оставлено место для порядкового номера шкафа. На внешней стороне дверки шкафа (модуля), в котором размещены огнетушители, нанесены знаки пожарной безопасности на третьем этаже



2) Противопожарные расстояния между зданиями не используется для стоянки личного и служебного транспорта.

3) По периметру кровли отсутствует ограждение кровли. Письмо по устранению недостатков направлено в МБУ «Паритет» исх. № 186 от 19.08.2020г.

4) Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения:



5) Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.(Приложение 1)

6) Запрещено использование электрочайников в помещениях школы.

7) Обеспечили наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре.



8) Пост охраны обеспечены ручными электрическими фонарями



9) В помещение архива допущено хранение предметов на расстоянии менее 0,5 м от датчика АПС



10) Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (на автоматическую систему пожарной сигнализацией и на систему оповещения и управления эвакуацией людей на случай возникновения пожара в здании) имеется:

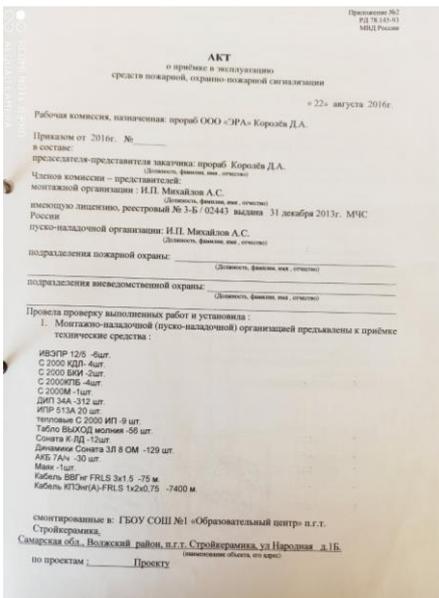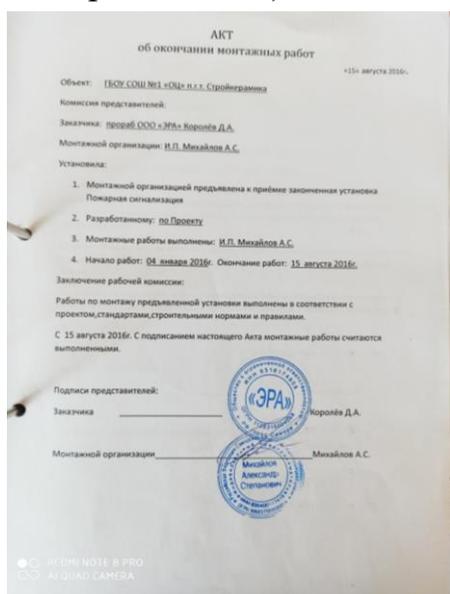

АКТ
проведения практической тренировки
по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
« 4 » сентября 20 19 г.

Комиссия в составе:
директора ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика Егорова А.В.,
заместителя директора по ВР Меркурьевой Е.Е.,
заместителя директора по АХЧ Лушниковой О.В.
составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, расположенного по адресу: 443528, Самарская обл., Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная

Характеристика здания с пребыванием людей:
этажность – 3; количество эвакуационных выходов – 6;
система оповещения людей о пожаре АПС,
количество человек, подлежащих эвакуации 1045, из них детей 950

Время:
- подачи о возникновении пожара 10ч. 15 мин
- срабатывания системы оповещения 10ч. 19 мин
- начала эвакуации из здания 10ч. 19 мин
- завершения эвакуации из здания 10ч. 19 мин
- окончания переключки эвакуируемых людей 10ч. 23 мин

Результаты эвакуации:
Фактическое время эвакуации людей 4 мин
Количество эвакуированных (чел) 1045
из них детей (чел) 950
Количество используемых эвакуационных выходов из здания 6
Наличие списков эвакуируемых людей имеется

Замечания по эвакуации:
Звонка загоревший нет

Оценка действий персонала:
удовлетворительно

Подписи членов комиссии:

Егоров А.В.
Меркурьева Е.Е.
Лушников О.В.



С.В. Меркурьева

О.В. Лушников

АКТ
проведения практической тренировки
по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
« 28 » февраля 20 20 г.

Комиссия в составе:
директора ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика Егорова А.В.,
заместителя директора по ВР Меркурьевой Е.Е.,
заместителя директора по АХЧ Лушниковой О.В.
составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, расположенного по адресу: 443528, Самарская обл., Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная

Характеристика здания с пребыванием людей:
этажность – 3; количество эвакуационных выходов – 6;
система оповещения людей о пожаре АПС,
количество человек, подлежащих эвакуации 1017, из них детей 952

Время:
- подачи о возникновении пожара 10ч. 00 мин
- срабатывания системы оповещения 10ч. 00 мин
- начала эвакуации из здания 10ч. 00 мин
- завершения эвакуации из здания 10ч. 05 мин
- окончания переключки эвакуируемых людей 10ч. 15 мин

Результаты эвакуации:
Фактическое время эвакуации людей 5 мин
Количество эвакуированных (чел) 1017
из них детей (чел) 952
Количество используемых эвакуационных выходов из здания 6
Наличие списков эвакуируемых людей имеется

Замечания по эвакуации:
Звонка нет

Оценка действий персонала:
удовлетворительно

Подписи членов комиссии:

Егоров А.В.
Меркурьева Е.Е.
Лушников О.В.



С.В. Меркурьева

О.В. Лушников

Детский сад «Радуга» (п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А)

1) Над запасным эвакуационным выходом с первого этажа отсутствует табло «Выход». Письмо по устранению недостатков направлено в МБУ «Паритет» исх. № 186 от 19.08.2020г.

2) Двери разделяющие коридоры от лестничных клеток отсутствуют. Письмо по устранению недостатков направлено в МБУ «Паритет» исх. № 186 от 19.08.2020г.

3) Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.

4) Практическая тренировка лиц осуществляющих свою деятельность на объекте защиты проводится регулярно два раза в год. Копии Актов прилагается.

АКТ
проведения практической тренировки
по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара
в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
структурное подразделение «Детский сад «Радуга»
" 1 " 09 2019г.

Комиссия в составе:
заведующего с.п. Горбатовской Е.А.,
заведующего хозяйством Косицкой Ю.В.,
старшего воспитателя Илюхиной И.А.
составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания структурного подразделения «Детский сад «Радуга», расположенного по адресу: п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А.

Характеристика здания с пребыванием людей:
этажность - 2;
количество эвакуационных выходов 6;
система оповещения людей о пожаре АПС.
количество человек, подлежащих эвакуации 96, из них детей 80

Время:
- подачи о возникновении пожара 9-00
- срабатывания системы оповещения 9-00
- начала эвакуации из здания 9-01
- завершения эвакуации из здания 9-07
- окончания переключки эвакуируемых людей 9-13

Результаты эвакуации:
Фактическое время эвакуации людей 13 минут.
Количество эвакуированных - 96 чел, из них детей 80 чел.
Количество используемых эвакуационных выходов из здания 3
Наличие списков эвакуируемых людей - имеются

Замечания по эвакуации:
замечаний нет

Оценка действий обслуживающего персонала
удовлетворительно

Подписи членов комиссии:
заведующий с.п. Горбатовская Е.А.,
заведующий хозяйством Косицкая Ю.В.,
старший воспитатель Илюхина И.А.



АКТ
проведения практической тренировки
по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара
в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика
структурное подразделение «Детский сад «Радуга»
" 28 " 02 2019г.

Комиссия в составе:
заведующего с.п. Горбатовской Е.А.,
заведующего хозяйством Косицкой Ю.В.,
старшего воспитателя Илюхиной И.А.
составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания структурного подразделения «Детский сад «Радуга», расположенного по адресу: п.г.т. Стройкерамика, ул. Дружбы, д. 13 А.

Характеристика здания с пребыванием людей:
этажность - 2;
количество эвакуационных выходов 6;
система оповещения людей о пожаре АПС.
количество человек, подлежащих эвакуации 127, из них детей 112

Время:
- подачи о возникновении пожара 10-00
- срабатывания системы оповещения 10-00
- начала эвакуации из здания 10-01
- завершения эвакуации из здания 10-05
- окончания переключки эвакуируемых людей 10-06

Результаты эвакуации:
Фактическое время эвакуации людей 6 минут.
Количество эвакуированных - 127 чел, из них детей 112 чел.
Количество используемых эвакуационных выходов из здания 5
Наличие списков эвакуируемых людей - имеются

Замечания по эвакуации:
нет

Оценка действий обслуживающего персонала
удовлетворительно

Подписи членов комиссии:
заведующий с.п. Горбатовская Е.А.,
заведующий хозяйством Косицкая Ю.В.,
старший воспитатель Илюхина И.А.



Детский сад «Солнышко» (п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 4)

1) Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.

2) Практическая тренировка лиц осуществляющих свою деятельность на объекте защиты проводится 2 раза в год. Весной здание не работало.

АКТ
проведения практической тренировки
по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»
« 6 » сентября 2019г.

Комиссия в составе:
заведующего СП «Детский сад «Солнышко» Ключниковой Н.Н.,
старшего воспитателя Еськовой С.Г.,
заведующего хозяйством Ермаковой Е.И.
составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания структурного подразделения «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, расположенного по адресу: 443528, Самарская обл., Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Солнечная, д. 4.

Характеристика здания с пребыванием людей:
этажность – 2; количество эвакуационных выходов – 4;
система оповещения людей о пожаре АПС,
количество человек, подлежащих эвакуации 92, из них детей 81

Время:

- подачи о возникновении пожара	<u>11ч 00м</u>
- срабатывания системы оповещения	<u>11ч 00м 10с</u>
- начала эвакуации из здания	<u>11ч 00м 16с</u>
- завершения эвакуации из здания	<u>11ч 04м 21с</u>
- окончания переключки эвакуируемых людей	<u>11ч 06м 53с</u>

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей	<u>4м 05с</u>
Количество эвакуированных (чел), из них детей (чел)	<u>92</u> <u>81</u>
Количество используемых эвакуационных выходов из здания	<u>5</u>
Наличие списков эвакуируемых людей	<u>имеются</u>

Замечания по эвакуации:

Оценка действий персонала:
при пожаре на кухне, повар Ключникова Е.И. написала
звонки, сообщила зав СП о пожаре, воспитатели, после сигнала и
информации эвакуировали детей, ст. м.т. Федорченко В.В.
провели эвакуацию на кухню, ст. м.т. Федорченко В.В.
исполнил на месте, в процессе эвакуации все дети
составили персональный акт о проведении тренировки, ст. м.т. Федорченко В.В.

Подписи членов комиссии:

Ключникова Н.Н.	<u>Ключ</u>
Еськова С.Г.	<u>Еськова</u>
Ермакова Е.И.	<u>Ермакова</u>

3) Двери выходов в лестничные клетки из поэтажных коридоров, находятся в закрытом положении.



Детский сад «Солнышко» (п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 13 Б)

1) Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями правил противопожарного режима.

2) Практическая тренировка лиц осуществляющих свою деятельность на объекте защиты проводится.

АКТ
проведения практической тренировки
по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика структурное подразделение «Детский сад «Солнышко»
« 6 » сентября 2019г.

Комиссия в составе:
заведующего СП «Детский сад «Солнышко» Ключниковой Н.Н.,
старшего воспитателя Еськовой С.Г.,
заведующего хозяйством Кочетковой С.М.

составила настоящий акт о практической отработке плана эвакуации людей из здания структурного подразделения «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика, расположенного по адресу: 443528, Самарская обл., Волжский р-н, п.г.т. Стройкерамика, ул. Народная, д. 13Б.

Характеристика здания с пребыванием людей:
этажность – 2; количество эвакуационных выходов – 6;
система оповещения людей о пожаре АПС,
количество человек, подлежащих эвакуации 127, из них детей 107

Время:

- подачи о возникновении пожара	<u>9ч 50 м</u>
- срабатывания системы оповещения	<u>9ч 50 м 16 с</u>
- начала эвакуации из здания	<u>9ч 50 м 20 с</u>
- завершения эвакуации из здания	<u>9ч 54 м 30 с</u>
- окончания переключки эвакуируемых людей	<u>9ч 58 м</u>

Результаты эвакуации:

Фактическое время эвакуации людей	<u>4 м 10 с</u>
Количество эвакуированных (чел), из них детей (чел)	<u>127</u> <u>107</u>
Количество используемых эвакуационных выходов из здания	<u>5</u>
Наличие списков эвакуируемых людей	<u>имеются</u>

Замечания по эвакуации:

Оценка действий персонала:
отоп пожара на площадке, пожар Луменкова Т.Т. нажала кнопку, сообщившая зав. СП о пожаре, воспитатели, пед. раб. и пед. восп. Эвак. д.т.м. зав. СП сообщ. в п.г.т. о пожаре, отв. за вст. пот. раб. им. Васи. Еськова. Как дети построились за пер. экраном, проведена инструкция персоналу и детям. Действия персонала оцениваю удовлетворительно.

Подписи членов комиссии:

Ключникова Н.Н.	<u>Ключ</u>
Еськова С.Г.	<u>Еськов</u>
Кочеткова С.М.	<u>Кочет</u>

1) На посту охраны всегда присутствуют ключи от всех помещений.



- 2) Направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
- 3) Противопожарная преграда (ограждающая перегородка стены разделяющей подвал от основного входа) выполнена не с нормируемым пределом

огнестойкости (фактически гипсокартон). Письмо по устранению недостатков направлено МБУ «Паритет» исх. № 186 от 19.08.2020г.

Директор
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ»
п.г.т.Стройкерамика

А.В. Егоров